


ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 40 ACCIDENTE POR DESCARGA ELECTRICA

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Un aprendiz recibió una descarga eléctrica mientras conectaba aluminado fluorescente. El día anterior se había cambiado la electricidad a fuente permanente, pero esta ubicación aún contaba con electrificación secundaria. El aprendiz apagó el interruptor principal pero no la electricidad de emergencia. El empezar a conectar alambres, entró en contacto con la línea caliente y fue tomado por la corriente por varios segundos, hasta que un compañero de trabajo vio lo que sucedía y corrió a apagar la electricidad secundaria. El trabajador recibió quemaduras severas en las manos y un par de nudillos tuvieron que ser reparados quirúrgicamente. Al preguntar al supervisor si el aprendiz sabía de la existencia de electricidad secundaria, y donde apagarla, respondió que el creía que si.

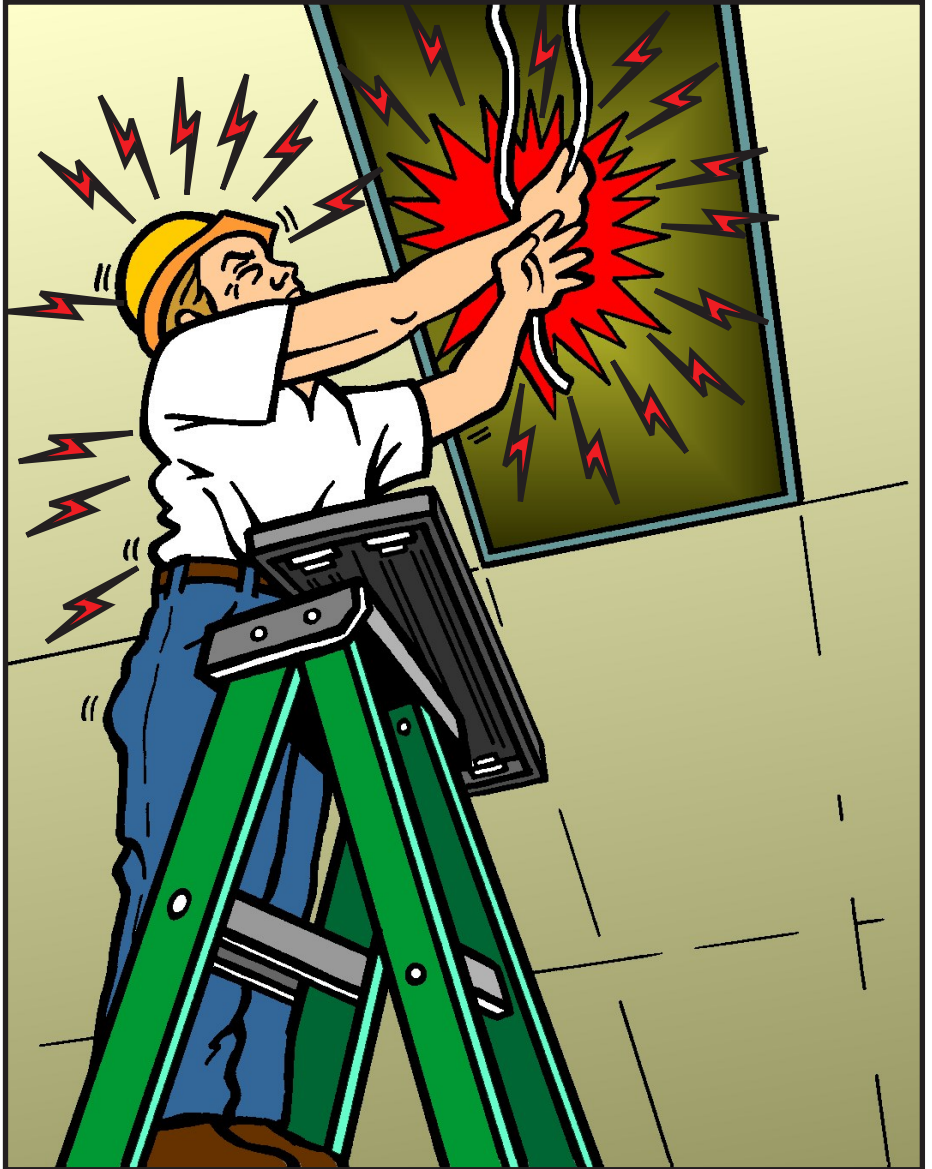

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Jamás piense que todos los trabajadores saben qué precauciones tomar. Siempre repase precauciones de seguridad y pasos a seguir para asegurarse que se apaga toda la electricidad. No se utilizaron procedimientos de Clausurado/Etiquetado y su cuadrilla no había recibido ningún tipo de entrenamiento.


ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 40 ACCIDENTE POR DESCARGA ELECTRICA

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Un aprendiz recibió una descarga eléctrica mientras conectaba aluminado fluorescente. El día anterior se había cambiado la electricidad a fuente permanente, pero esta ubicación aún contaba con electrificación secundaria. El aprendiz apagó el interruptor principal pero no la electricidad de emergencia. El empezar a conectar alambres, entró en contacto con la línea caliente y fue tomado por la corriente por varios segundos, hasta que un compañero de trabajo vio lo que sucedía y corrió a apagar la electricidad secundaria. El trabajador recibió quemaduras severas en las manos y un par de nudillos tuvieron que ser reparados quirúrgicamente. Al preguntar al supervisor si el aprendiz sabía de la existencia de electricidad secundaria, y donde apagarla, respondió que el creía que si.

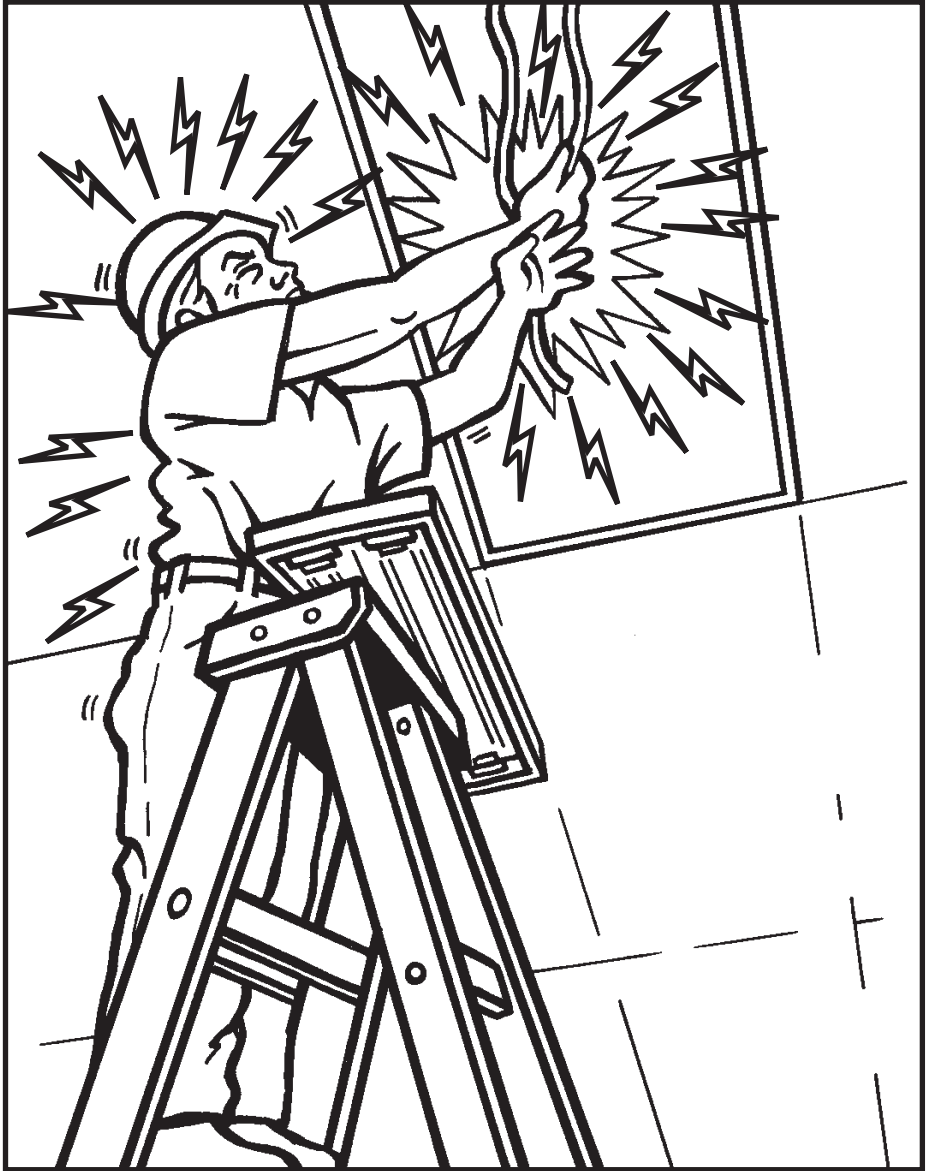

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Jamás piense que todos los trabajadores saben qué precauciones tomar. Siempre repase precauciones de seguridad y pasos a seguir para asegurarse que se apaga toda la electricidad. No se utilizaron procedimientos de Clausurado/Etiquetado y su cuadrilla no había recibido ningún tipo de entrenamiento.