
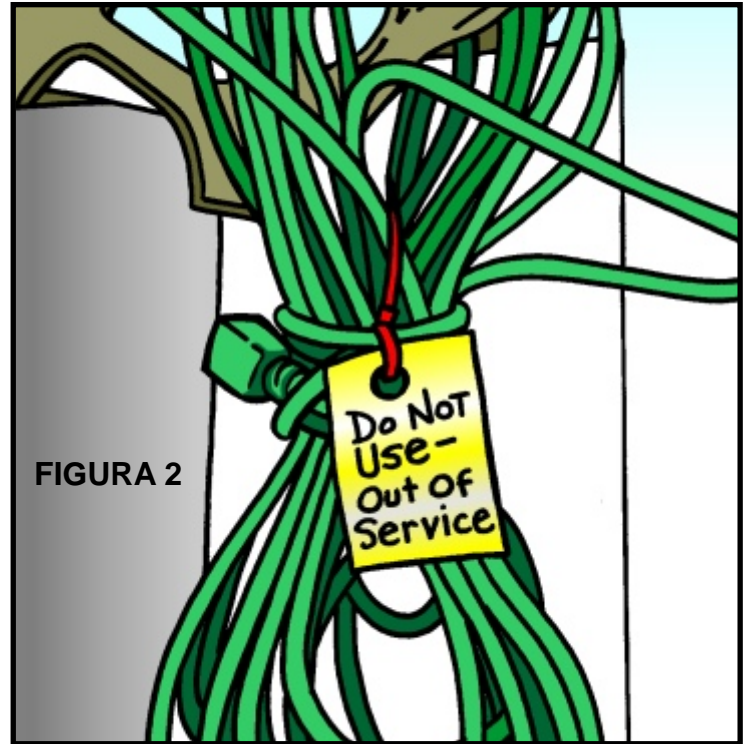


ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____


Vol 17 - No 2 RETIRANDO EXTENSIONES ELECTRICAS DE SERVICIO

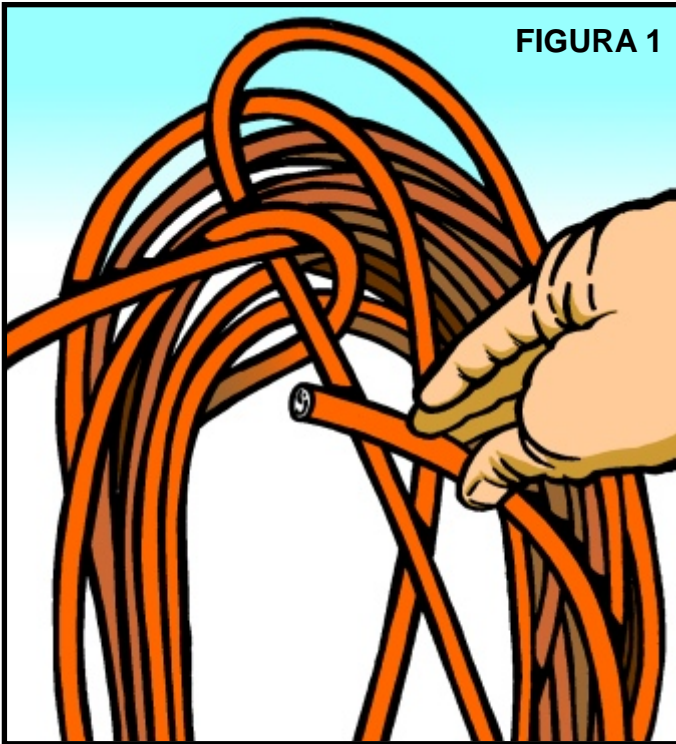

Los electricistas utilizan extensiones eléctricas constantemente. Peligros de la obra y el uso pesado las hacen presa de daños. Cuando esto pasa, deben ser retiradas de servicio. Hay tres maneras efectivas de hacer esto:

- 1) La más común se muestra en la figura 1. Si el daño es en cualquier extremo, o en cualquier punto a lo largo de el cable, se puede cortar en ese punto. **ASEGURESE DE QUE LA EXTENSION NO ESTE CONECTADA A NINGUNA FUENTE DE ENERGIA EN ESE MOMENTO.**
- 2) También puede retirar la extensión de servicio mediante una etiqueta como se muestra en la figura 2. El texto en la etiqueta debe explicar claramente la condición de la extensión.
- 3) Una tercera manera es envolviendo la extensión eléctrica en cinta eléctrica café como se muestra en la figura 3. El color café significa que el artículo es inservible.



En todos los casos, la extensión eléctrica debe ser retirada del uso y colocada en un almacén, o retirada de la obra. Si una extensión eléctrica se va a tirar a la basura, debe ser destruída para que no se pueda volver a utilizar.

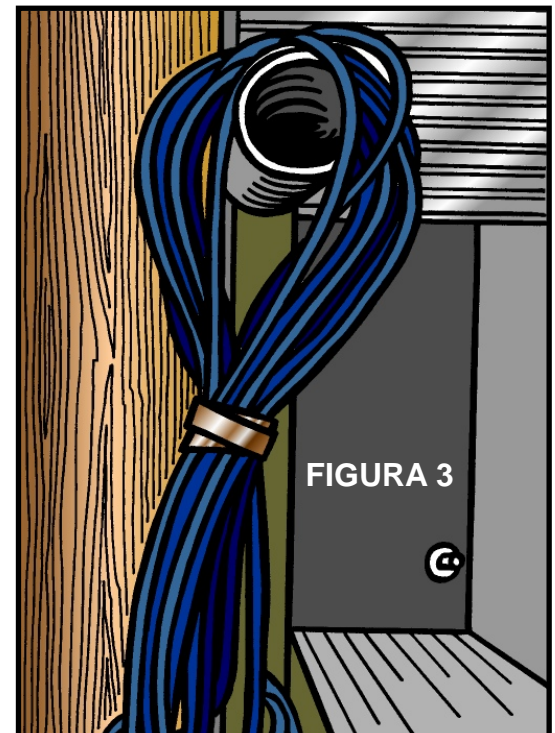

ENTRENAMIENTO CAJA de SEGURO CON HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 2 RETIRANDO EXTENSIONES ELECTRICAS DE SERVICIO

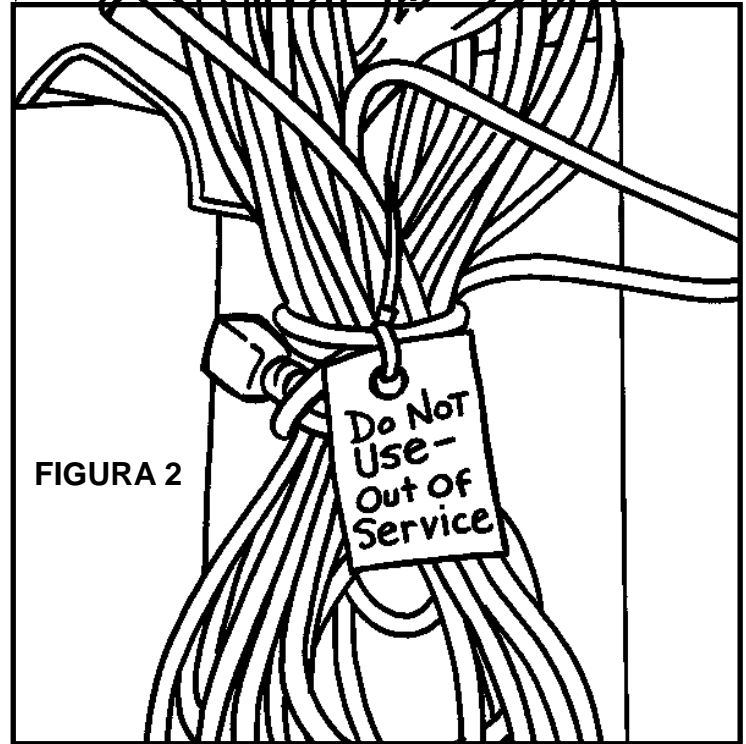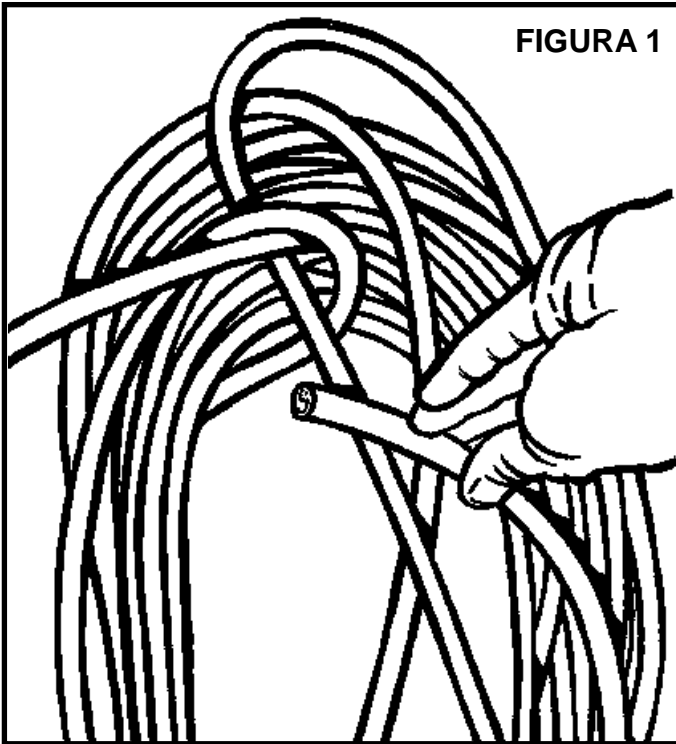

Los electricistas utilizan extensiones eléctricas constantemente. Peligros de la obra y el uso pesado las hacen presa de daños. Cuando esto pasa, deben ser retiradas de servicio. Hay tres maneras efectivas de hacer esto:

- 1) La más común se muestra en la figura 1. Si el daño es en cualquier extremo, o en cualquier punto a lo largo de el cable, se puede cortar en ese punto. **ASEGURESE DE QUE LA EXTENSION NO ESTE CONECTADA A NINGUNA FUENTE DE ENERGIA EN ESE MOMENTO.**
- 2) También puede retirar la extensión de servicio mediante una etiqueta como se muestra en la figura 2. El texto en la etiqueta debe explicar claramente la condición de la extensión.
- 3) Una tercera manera es envolviendo la extensión eléctrica en cinta eléctrica café como se muestra en la figura 3. El color café significa que el artículo es inservible.

En todos los casos, la extensión eléctrica debe ser retirada del uso y colocada en un almacén, o retirada de la obra. Si una extensión eléctrica se va a tirar a la basura, debe ser destruída para que no se pueda volver a utilizar.

